Załącznik 7

Schemat wejścia do budynku przyłącza wodociągowego Ø63

Widok A-A

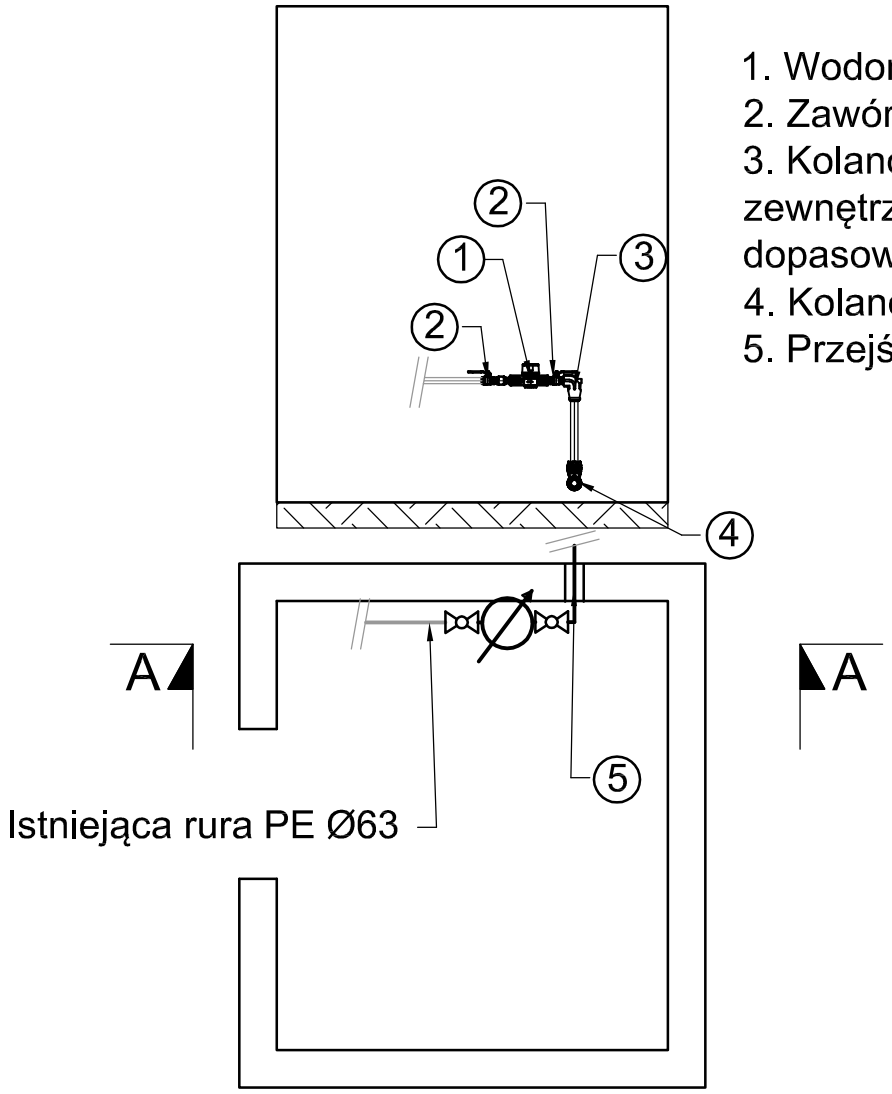

1. Wodomierz 2"
2. Zawór kulowy gwint 2"
3. Kolano miedziane z gwintem zewnętrznym 2" drugi gwint dopasowany do istniejącej rury
4. Kolano z PP ISO 90° Ø63
5. Przejście w rurze osłonowej